



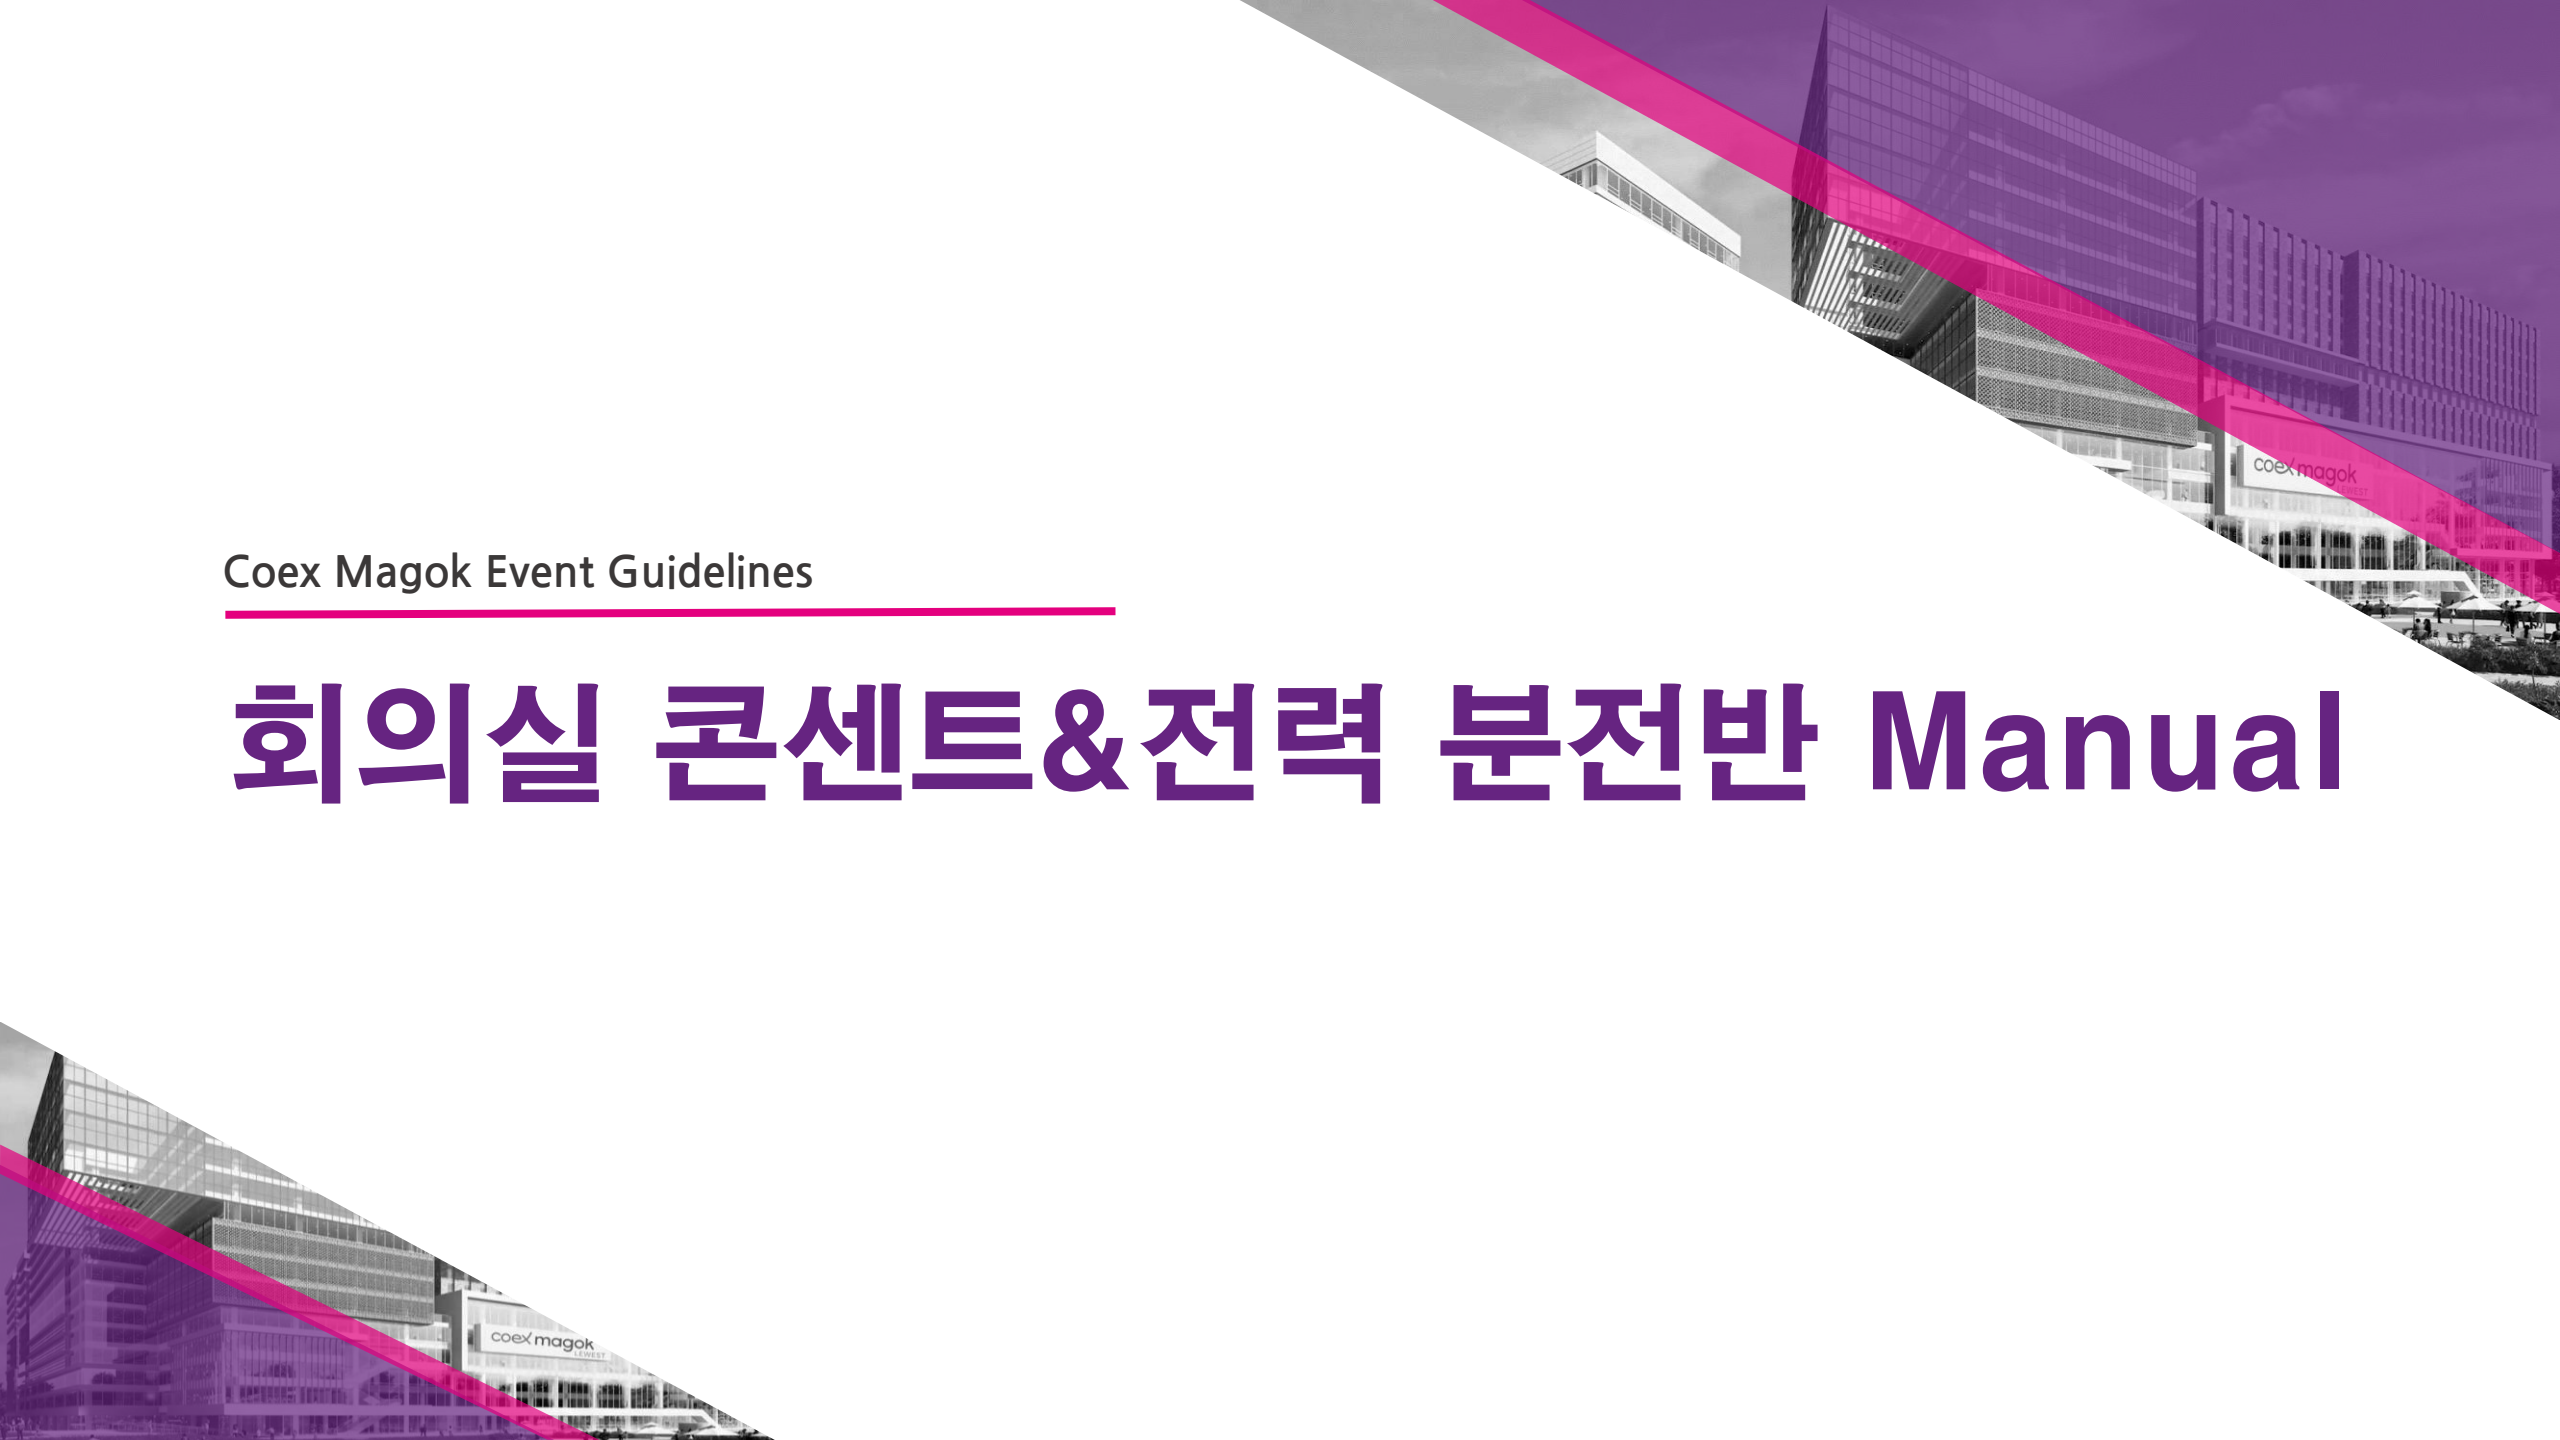

Coex Magok Event Guidelines

회의실 콘센트&전력 분전반 Manual


5F 콘센트 회로도 / 전력 분전반 도면

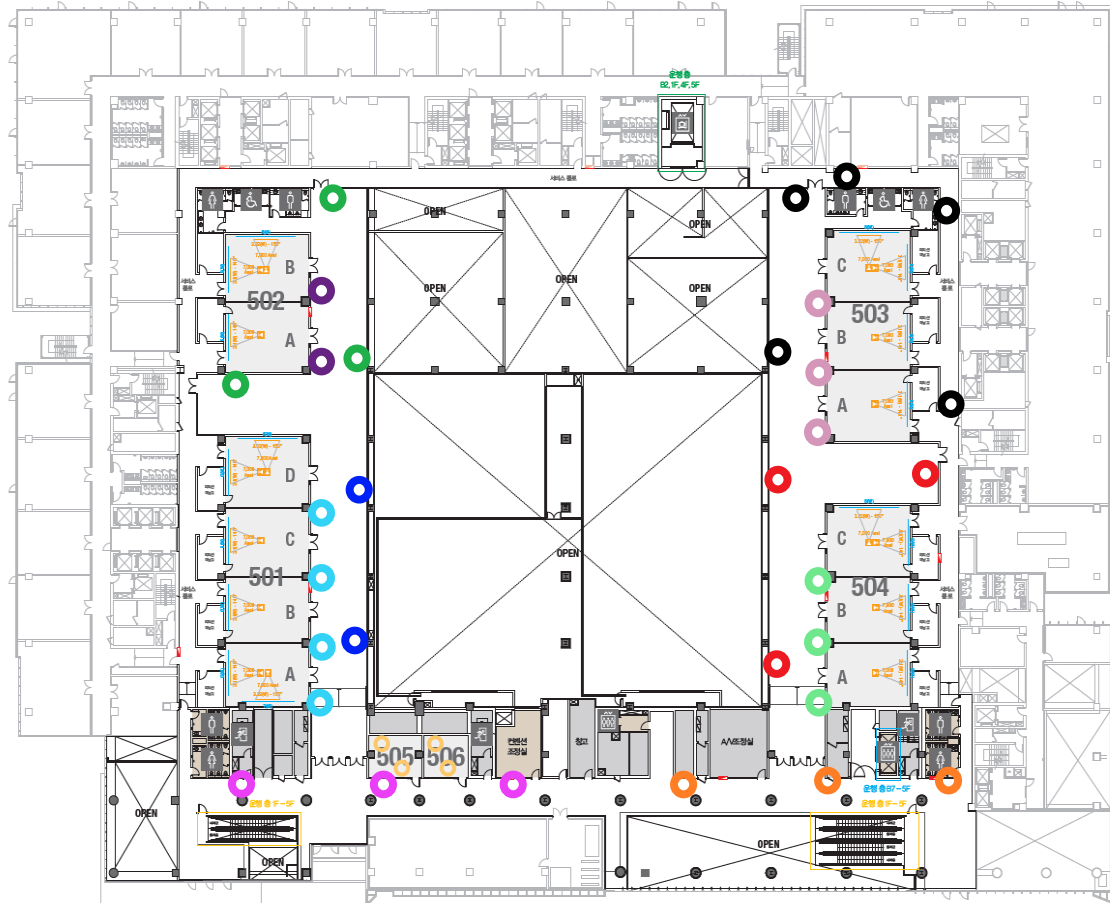

콘센트 회로도

콘센트 1회로당 전기 사용량 3KW 이내 *동일 색상별 1회로

- : 컨벤션동 1번 EPS실 R7
- : D동 1번 EPS실 R27
- : 컨벤션동 1번 EPS실 R8
- : D동 1번 EPS실 R2
- : A동 2번 EPS실 R3
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R19
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R18
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R3
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R2
- : 컨벤션동 1번 EPS실 R1
- : 컨벤션동 1번 EPS실 R2

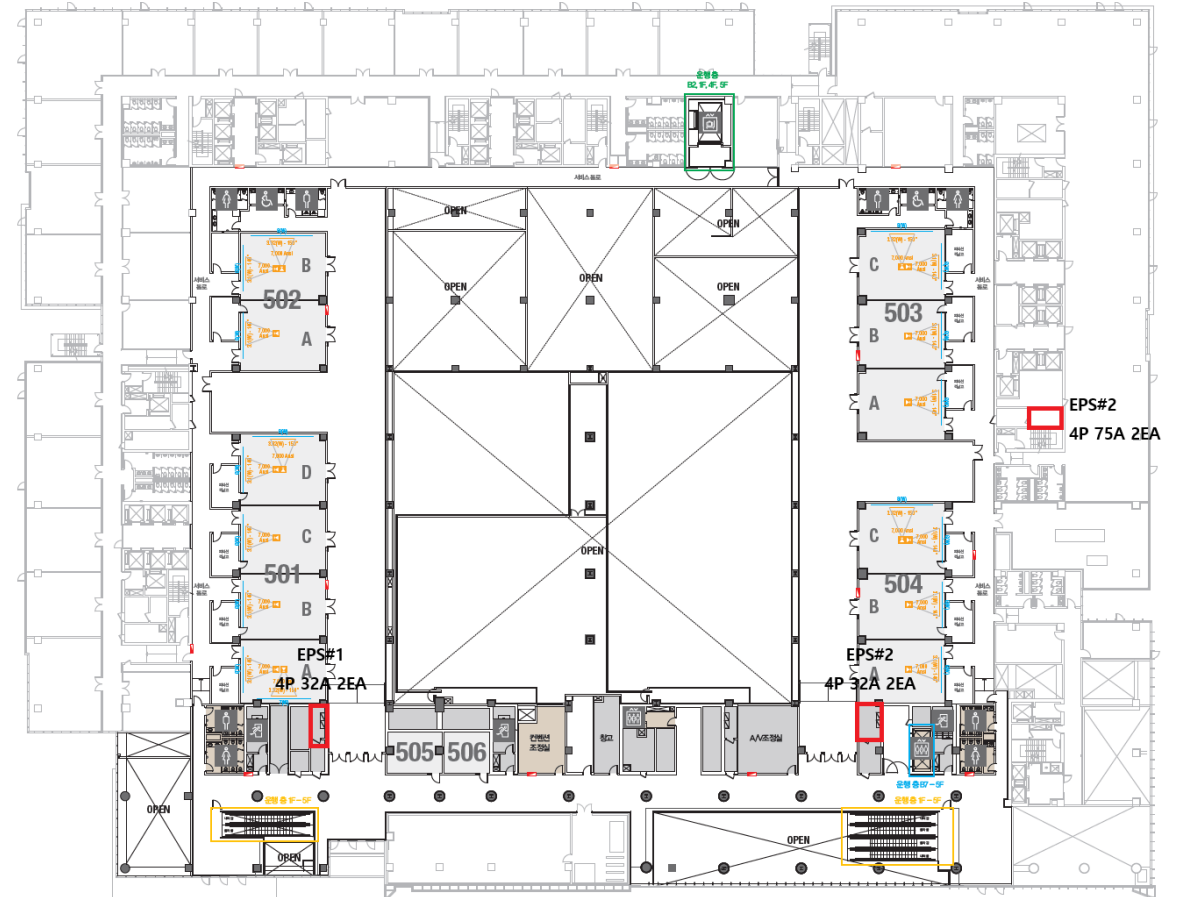

분전반 위치 도면

3kw 초과 시 EPS실 분전반 전원인출 후 전기간선작업 必

*업체리스트 확인: 서비스 협력 업체 | 코엑스마곡 컨벤션센터


4F 콘센트 회로도 / 전력 분전반 도면

- : 컨벤션동 1번 EPS실 R27
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R3
- : A동 2번 EPS실 R2
- : 컨벤션동 1번 EPS실 R28
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R2
- : 컨벤션동 1번 EPS실 R1
- : D동 1번 EPS실 R2
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R1
- : EPS#2 4P 50A 로비 분전반
- : 컨벤션동 1번 EPS실 R3
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R19
- : 컨벤션동 1번 EPS실 R2
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R20



콘센트 회로도

콘센트 1회로당 전기 사용량 3KW 이내 *동일 색상별 1회로

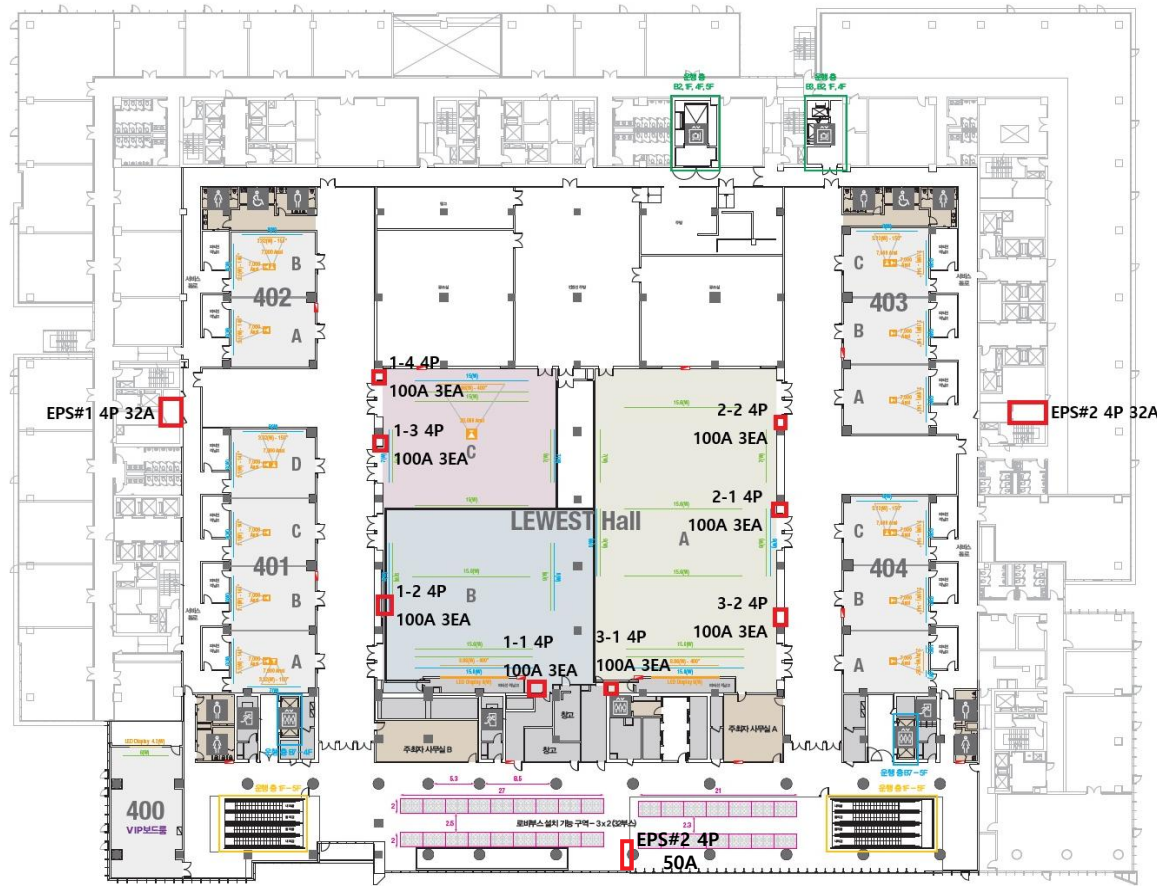


분전반 위치 도면

3kw 초과 시 EPS실 분전반 전원인출 후 전기간선작업 必

*업체리스트 확인: 서비스 협력 업체 | 코엑스마곡 컨벤션센터

3F 콘센트 회로도

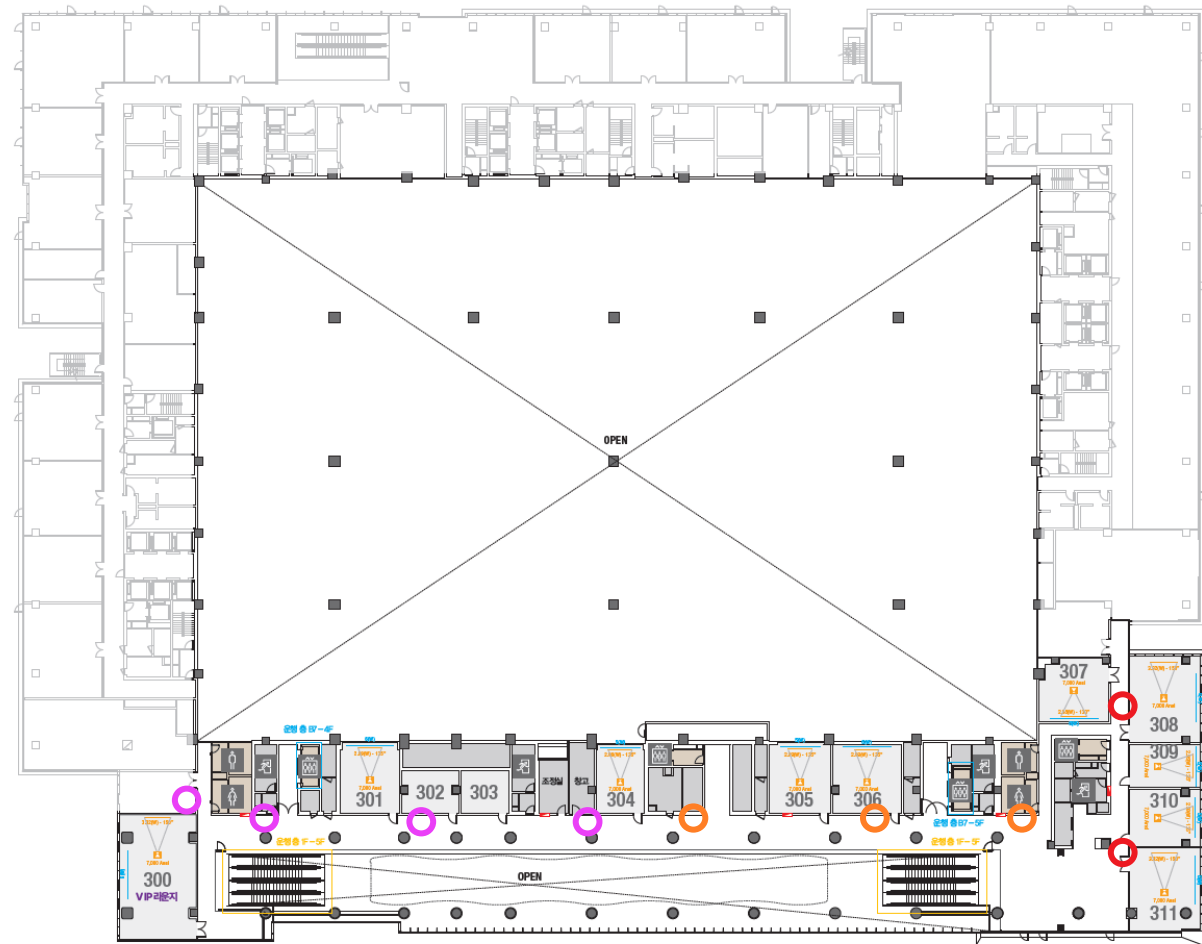

- : 컨벤션동 2번 EPS실 R23
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R1
- : 컨벤션동 1번 EPS실 R1

콘센트 회로도

콘센트 1회로당 전기 사용량 3kw 초과 시 EPS실 분전반에서 전원인출 후 코엑스마곡 협력업체 전기간선작업 必

*업체리스트 확인) 서비스 협력 업체 | 코엑스마곡 컨벤션센터


1F 콘센트 회로도 / 전력 분전반 도면



콘센트 회로도

콘센트 1회로당 전기 사용량 3KW 이내 *동일 색상별 1회로

- : 컨벤션동 1번 EPS실 R1
- : 컨벤션동 1번 EPS실 R4
- : 컨벤션동 1번 EPS실 R5
- : 컨벤션동 1번 EPS실 R6
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R1
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R2
- : 컨벤션동 2번 EPS실 R4
- △ : 컨벤션동 2번 EPS실 R4 (비상)
- : 컨벤션동 3번 EPS실 R1
- : 컨벤션동 3번 EPS실 R2
- : 컨벤션동 4번 EPS실 R1
- : 컨벤션동 4번 EPS실 R2
- : EPS#2 4P 50A 로비 분전반

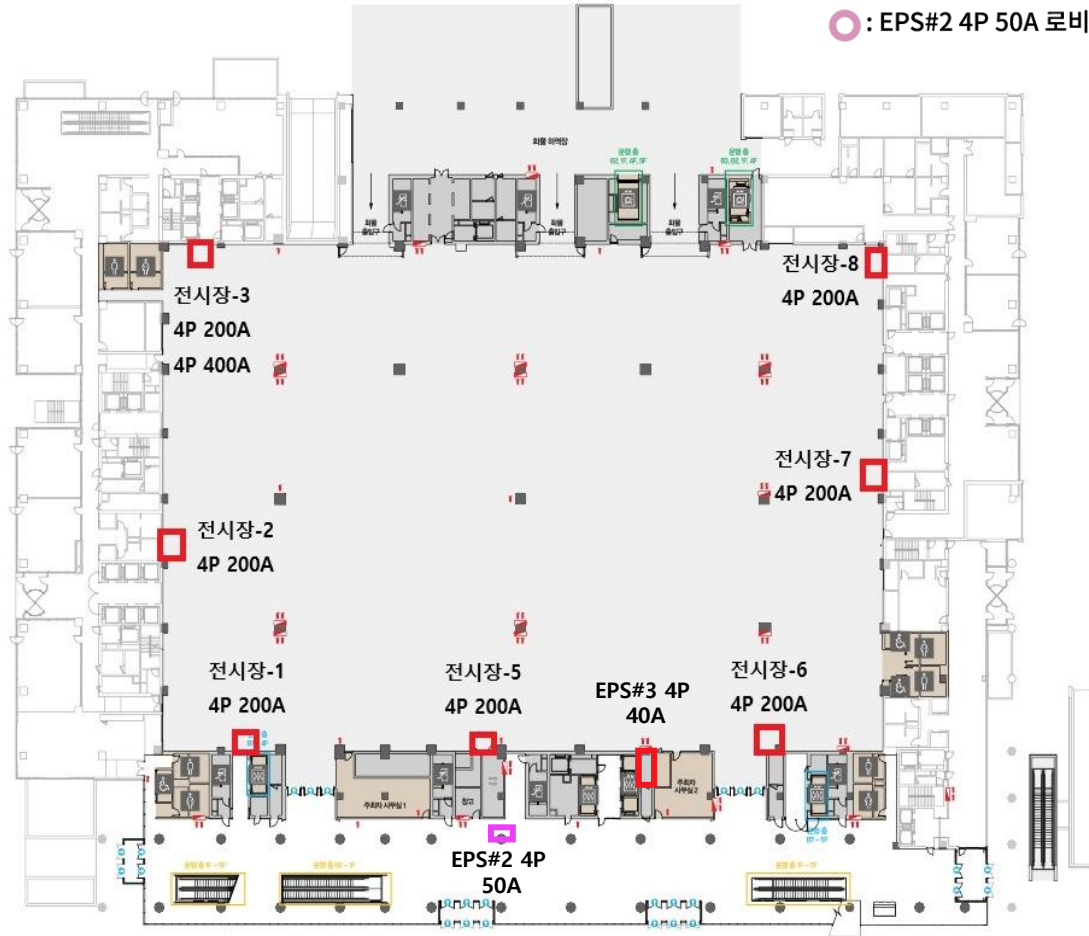


분전반 위치 도면

3kw 초과 시 EPS실 분전반 전원인출 후 전기간선작업必

*업체리스트 확인: 서비스 협력 업체 | 코엑스마곡 컨벤션센터


지하 2F 콘센트 회로도 / 전력 분전반 도면

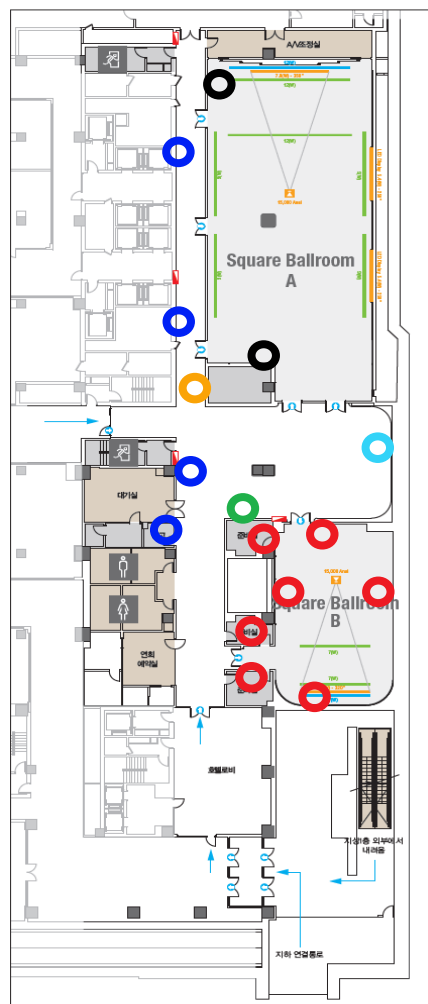

콘센트 회로도

콘센트 1회로당 전기 사용량 3KW 이내 *동일 색상별 1회로

- : AV 조정실 R1
- : 준비실 R1
- : A동 1번 EPS실 R1
- : DID 전원
- : A동 1번 EPS실 R5
- : A동 1번 EPS실 R6

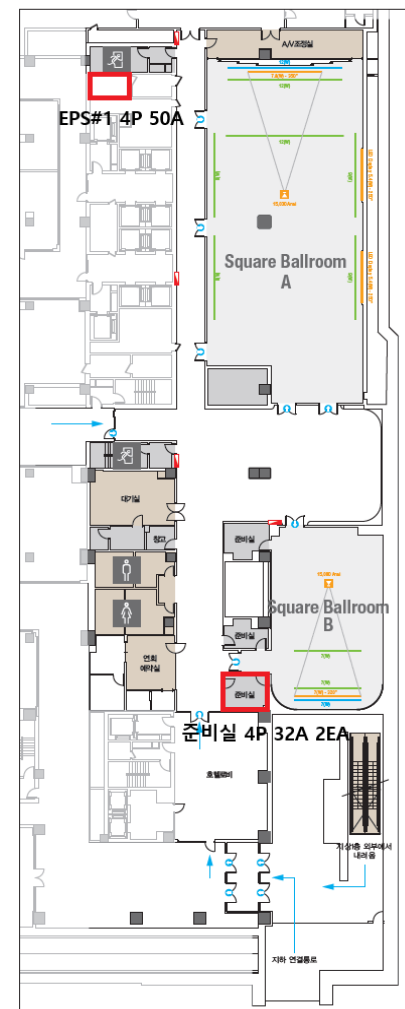

분전반 위치 도면

3kw 초과 시 EPS실 분전반 전원인출 후 전기간선작업必

*업체리스트 확인: 서비스 협력 업체 | 코엑스마곡 컨벤션센터